


컨트롤 밸브 시스템 누유 (리레벨링)


솔레노이드 밸브

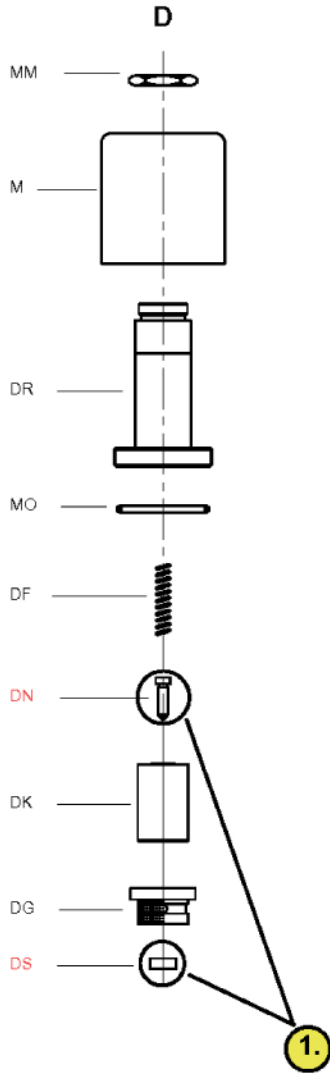

O-링-사이즈			
No.	3/4"	1 1/2"	2 1/2"
FO	26x2P	47x2.5P	58x3P *
EO	9x2P	9x2P	9x2P
UO	26x2V	39.34x2.62V	58x3V
WO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
VO	23x2.5V	42x3V	60x3V **
7O	5.28x1.78P	9x2P	9x2P
XO	13x2V	30x3V	47x3V
HO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
SO	5.28x1.78P	5.28x1.78P	5.28x1.78P
MO	26x2P	26x2P	26x2P

* 4F 2 1/2" 는 67x2.5P에 의한 FO
 ** 90 Shore
 O-Ring: V=FKM-Viton
 P=NBR-Perbunan

조절변

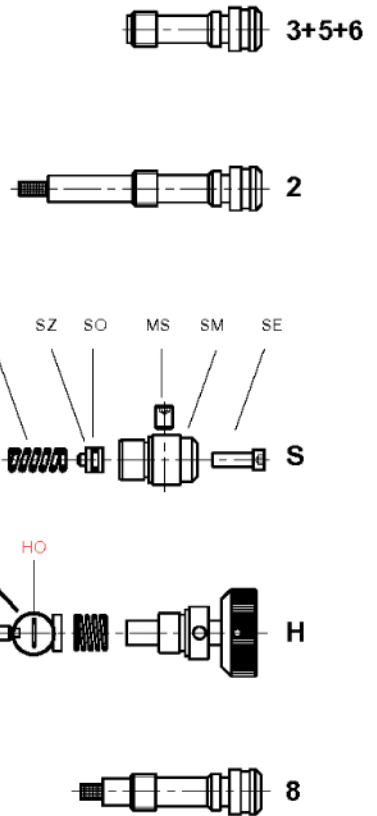

일어날 수 있는 누출 부품 교체 (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) 일어나는 순서대로 1 - 5.
 밸브가 누출방지가 되었다면, 파트 1 교체와 확인.
 밸브가 아직도 샐 경우(기타 사항)에만, 파트 2 교체.

유량 밸브

